
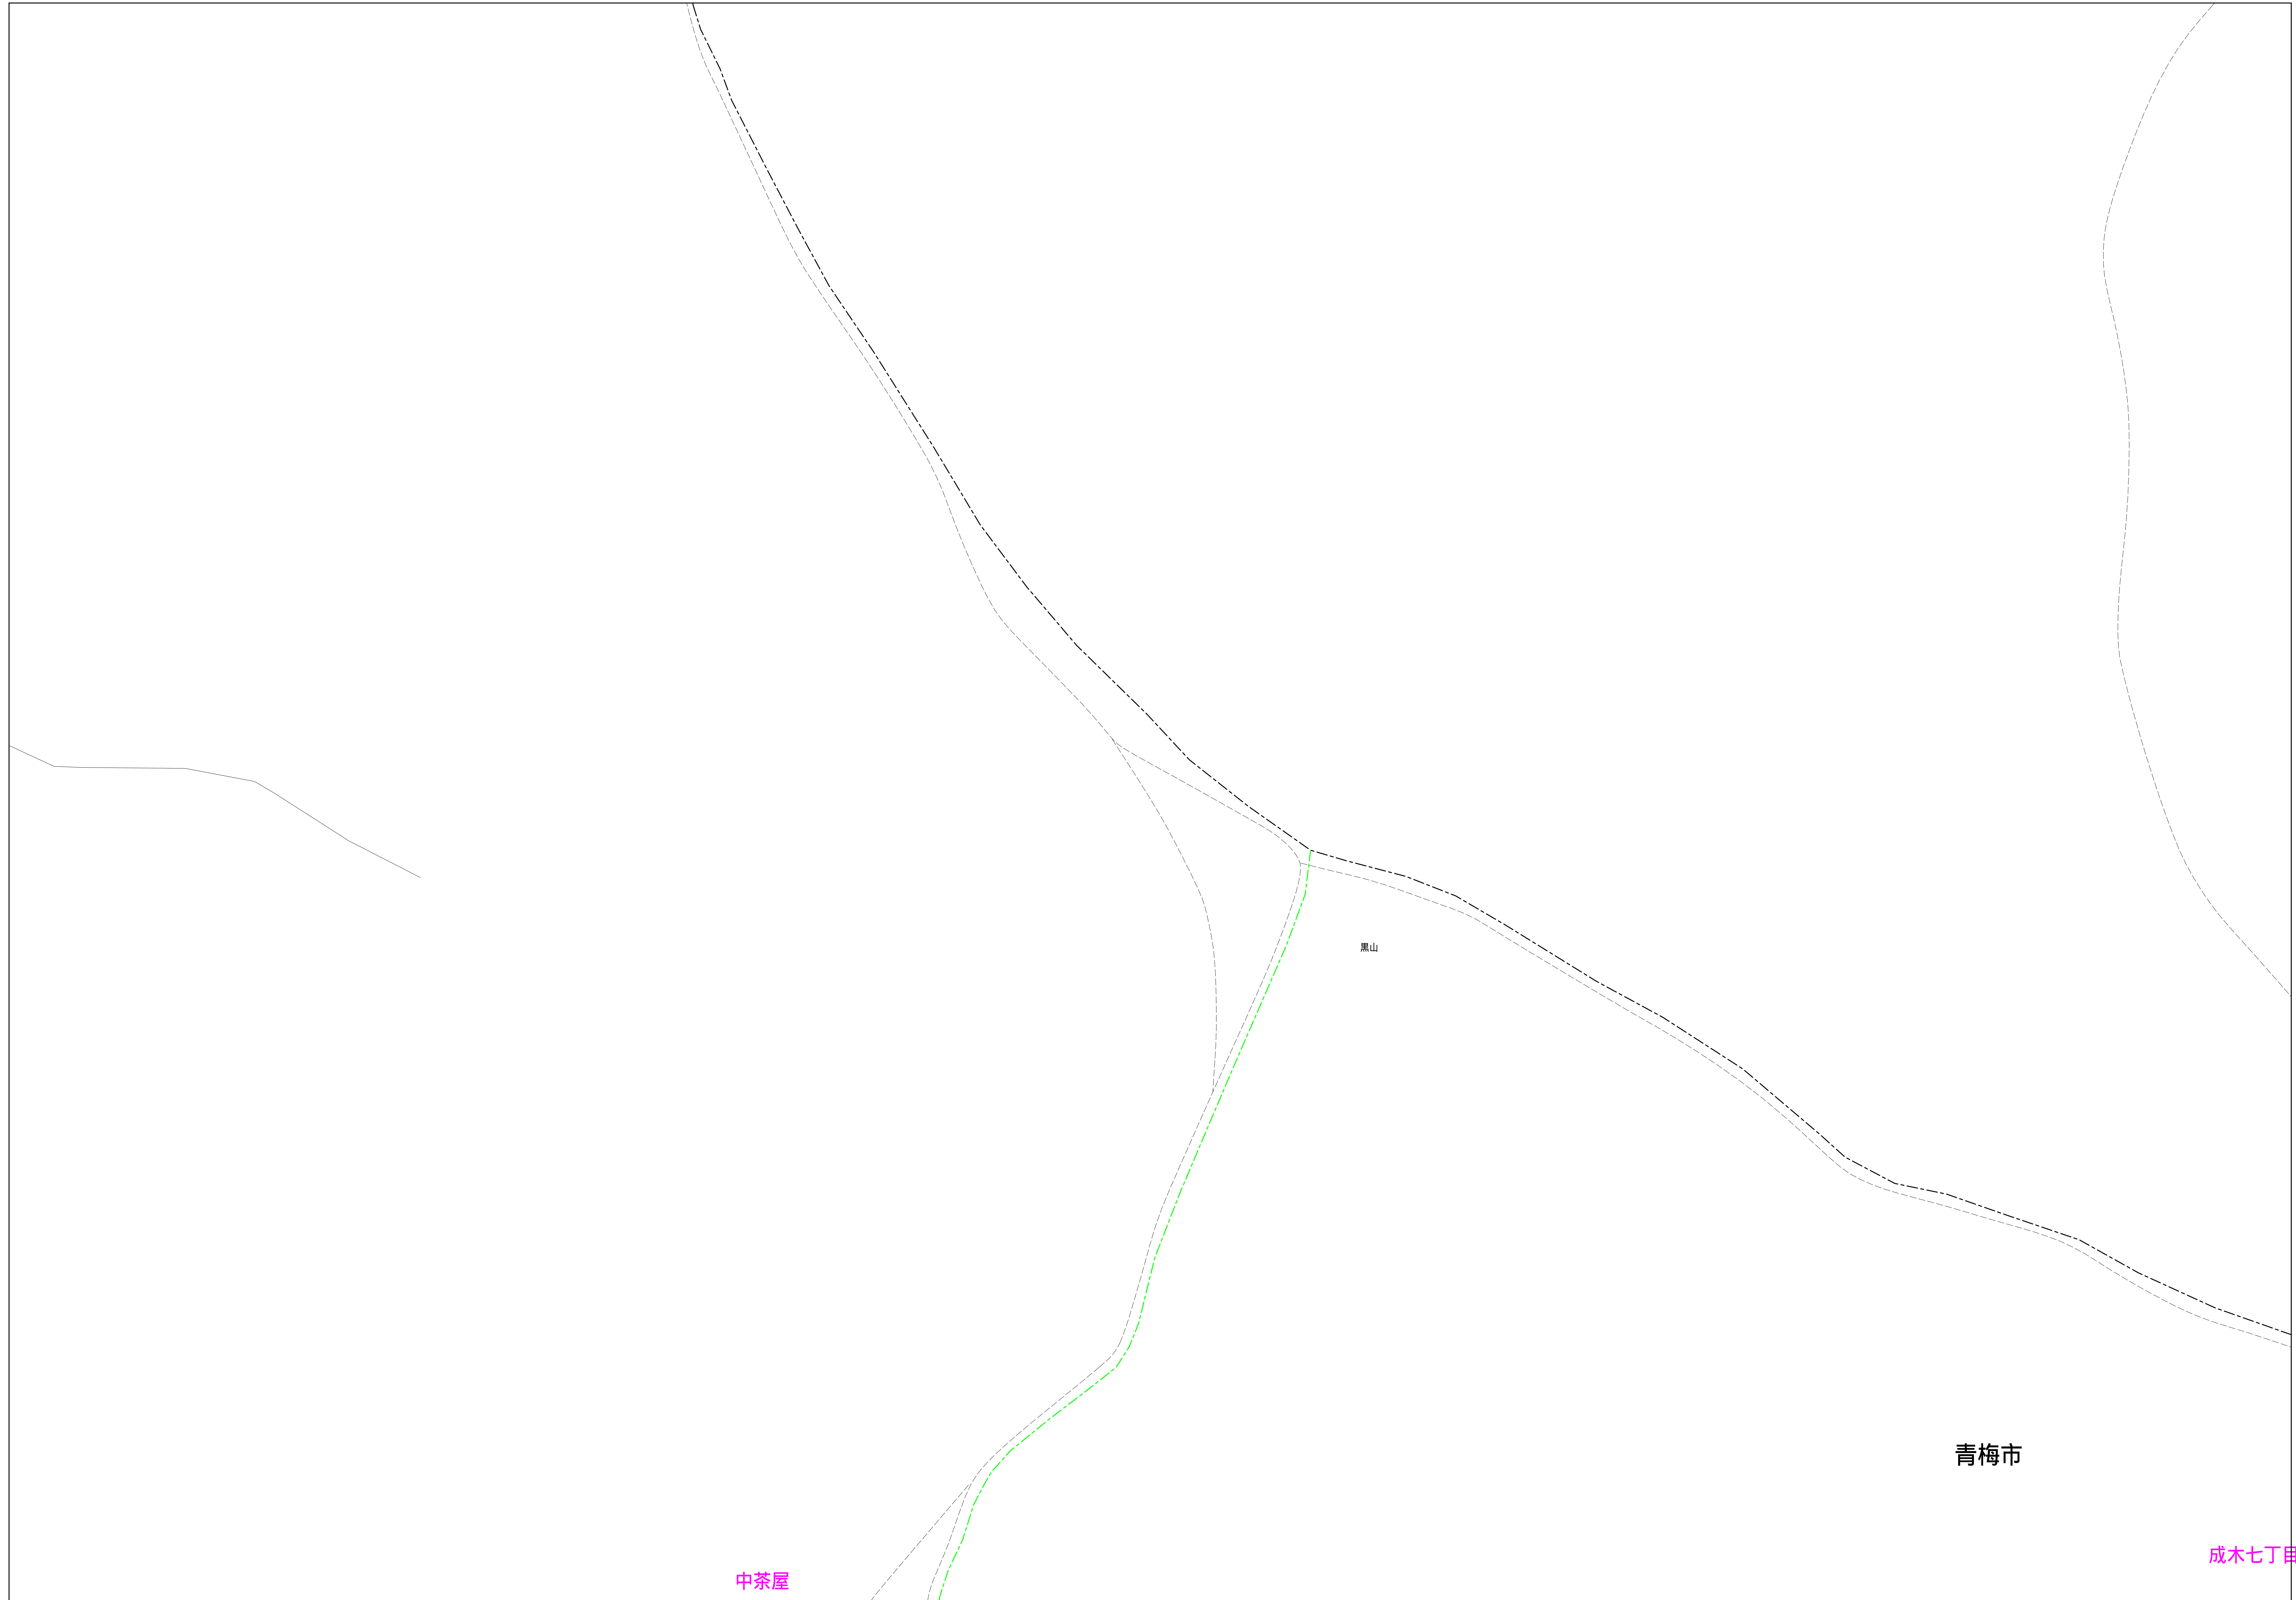


0820-4

青梅市公共下水道台帳図

0820-1	0820-2	0821-1
0820-3	0820-4	0821-3
0820-1	0820-2	0821-1

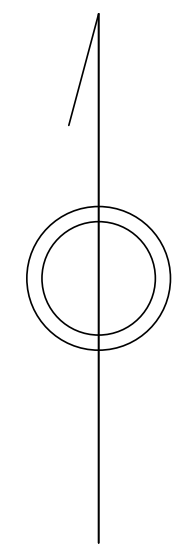

凡例	名称
●	標準 1号マンホール(内径90cm)
○	標準 2号マンホール(内径120cm)
⊙	標準 3号マンホール(内径150cm)
⊚	標準 4号マンホール(内径180cm)
⊜	標準 5号マンホール(内径210×120cm)
⊞	標準 6号マンホール(内径240×120cm)
⊟	標準 7号マンホール(内径300×120cm)
⊠	標準 0号マンホール(内径75cm)
①	掘立 1号マンホール(内径90cm)
②	掘立 2号マンホール(内径120cm)
③	掘立 3号マンホール(内径150cm)
④	掘立 4号マンホール(内径180cm)
Ⓧ	掘立 掘形マンホール(内径90×60cm)
Ⓧ	掘立 掘形マンホール
Ⓧ	特殊 特1号マンホール(内径90×60cm)
Ⓧ	特殊 特2号マンホール(内径120×120cm)
Ⓧ	特殊 特3号マンホール(内径150×120cm)
Ⓧ	特殊 特4号マンホール(内径180×120cm)
Ⓧ	小渠マンホール(内径30cm)
Ⓧ	特殊 特殊マンホール
Ⓧ	特殊 分岐マンホール
Ⓧ	特殊 向形特殊人孔
Ⓧ	特殊 掘形特殊人孔
Ⓧ	特殊 特殊マンホール(郵便用)
Ⓧ	溝門 溝形マンホール(内径120×90cm)
Ⓧ	溝門 溝形マンホール(内径90×60cm)
Ⓧ	伏樋マンホール(上流)
Ⓧ	伏樋マンホール(中流)
Ⓧ	伏樋マンホール(下流)
Ⓧ	伏樋分水マンホール(上流)
Ⓧ	伏樋分水マンホール(下流)
Ⓧ	伏樋防塵付マンホール(上流)
Ⓧ	伏樋防塵付マンホール(下流)
☆	ゴミ入孔
☞	取入口、投口、漏れ管取入部等
☞	汲み落とし、ボンプ所への進入部または退出部
☞	私道等入管上流部又は道路管理管取分岐
Ⓧ	空気弁
Ⓧ	制水弁
Ⓧ	逆吐
Ⓧ	点検口(通称口含む)
Ⓧ	下流方向調整部

注) マンホール、変化点及び結合点の色は
管渠と同じである。

管	名称
———	合流管
———	汚水管
———	雨水管
———	雨水管(LU型)
———	雨水管(特殊)
———	合流管
———	合流管(市町村)
———	汚水管
———	汚水管(市町村)
———	雨水管
———	雨水管(市町村)
———	流道渠
———	雨水管(特殊)
———	汲み落とし又はボンプ所からの放流渠
———	合流圧送管
———	汚水圧送管
———	雨水圧送管
———	合流圧送管(市町村)
———	汚水圧送管(市町村)
———	雨水圧送管(市町村)
———	雨水管(中流)
———	光ファイバーケーブル保護管
———	不明・その他
———	取入人孔
———	取分岐
———	汚泥管(特殊)
———	逆吐管(特殊)
———	汚泥管(特殊)
———	逆吐管(特殊)

溝及び取付管	名称
■	掘形汚水管
○	掘形雨水管
●	掘形汚水管
●	掘形雨水管
Ⓧ	取付管(色は溝と同じである)

管渠断面	名称
●	円形
■	矩形
▲	高てい
⊙	管割り(円形)
⊚	管割り
Ⓧ	LU型(U型渠)
Ⓧ	管割り(矩形)
Ⓧ	掘断面
Ⓧ	共同溝
Ⓧ	郵便
☆	その他
Ⓧ	形状
Ⓧ	円形複数(矩形)
Ⓧ	円形複数(円形)
Ⓧ	矩形複数(矩形)
Ⓧ	矩形複数(円形)
Ⓧ	共同溝(矩形)
Ⓧ	共同溝(円形)
Ⓧ	横二参
Ⓧ	インバート継ぎ

行政境	名称
———	都府県
———	市区境
———	町境、丁目境
———	処理区境
———	処理地名
———	排水区境
———	処理地名

その他	名称
———	境界線
———	境界線(色は管渠、人孔と同じである)
———	境界線(色は管渠、人孔と同じである)
Ⓧ	特定事業地